

未来まで残すぞ相馬のうまい水

# すいどうだより

相馬地方広域水道企業団のホームページをご覧ください。

すいどうそうま

検索



2020年3月号 No.26 ●発行日/令和2年3月15日

編集発行 相馬地方広域水道企業団

〒976-0001 相馬市大野台二丁目3番地の5 TEL0244-35-1020



## 水道水でうがい・手洗いかぜ予防!



かぜやインフルエンザの予防の基本は、何といても水道水での「うがい」と「手洗い」。家庭ではもちろん、職場や学校でも簡単にできる予防対策です。

相馬地方広域水道企業団は、相馬市、新地町及び南相馬市鹿島区の水道事業を行っている特別地方公共団体です。平成4年(1992年)8月に設立されて以来、皆さまに安全な水を安定的に供給するよう努めています。

## 浄水場カードの配布について

水道企業団をより知っていただくため「浄水場カード」を作成し配布しています。

水道企業団を訪問された皆さんに無料で配布します。



平日

(土日祝日を除く。)

8:30~17:00

窓口で、お一人様一枚に限り配布いたします。

## 特集 クロスコネクションは法律で禁止されています

### クロスコネクション(誤接続)とは

水道の給水管と水道以外の管(井戸水等の管)を直接接続していることをいいます。

また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。

### なぜ禁止されているのか

水道の給水管と水道以外の管を直接接続していると、バルブの故障や閉め忘れ等により井戸水などが水道本管に逆流することがあります。

この逆流した水が汚染されていた場合、公衆衛生上大きな問題を引き起こすこととなり健康被害だけではなく、費用負担の発生や罰則が適用されることもあります。(水道法第51条)


また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、その場合は莫大な水道料金が発生することとなります。

水道法によりクロスコネクションは固く禁止されています。(水道法第16条)


### クロスコネクションがある場合

万が一、水道の給水管と水道以外の管が直接接続されている場合は、ただちに水道企業団が指定する給水装置工事業者に相談のうえ、改善してください。

### クロスコネクション(誤接続)の事例

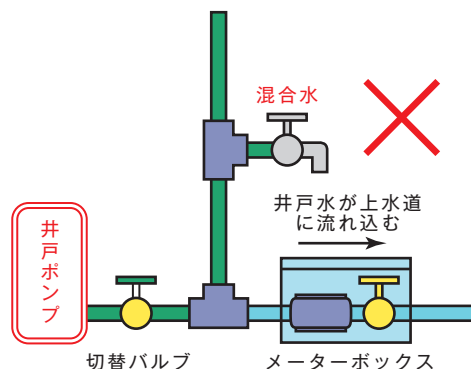

### 正しく接続された事例

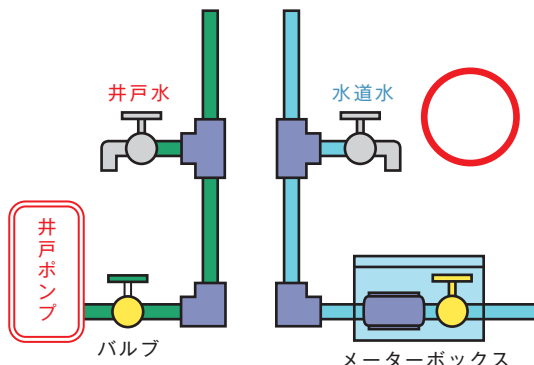

# 水道料金のお支払いは必ず納期限内に!

水道料金を滞納されている方に対しては、最終的に水道水の供給を停止していますが、払い忘れがあったら即日水道水の供給を停止するわけではなく、まずはお客様の払い忘れについて段階的にお知らせしています。

**納期限内の納付書であれば、コンビニで  
24時間お支払いできますので大変便利です。**



**払い忘れ防止のために、口座振替をお勧めしています!**

指定の金融機関でお手続きができます。 ※クレジットカード決済は行っておりません。  
口座振替の場合、1か月につき25円割引されます。 ※詳しくは企業団HPをご確認ください。



## 悪質業者にご注意を!!

水道企業団職員を装ってご家庭を訪問し、浄水器の販売、水質検査及び排水設備の清掃を行う悪質な「訪問販売」が発生しています。水道企業団では、機器の販売や軒旋、水質検査は行っていません。



## 引越しの前に早めのご連絡を!


引越しのシーズンになり、転入・転出の件数が増えています。そのため、引越し当日のご連絡では、対応に時間がかかってしまいますので、早めのご連絡をお願いします。




**お問い合わせ先 総務課料金係 ☎0244-35-6700 受付時間 平日8:30~17:00**

インターネット・FAXは24時間受付 詳しくはホームページをご覧ください。

## 水道メーター検針にご協力ください



メーターボックスの上に車両や物等を置かないでください。

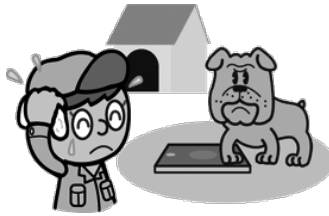

犬は出入口やメーターから離れたところに繋いでください。

**検針が正確、かつ、迅速に行えるよう、ご協力をお願いします。**

## 空き家の水道管理は大丈夫ですか?

**長期間ご不在のお宅でも、水漏れが発生することがあります!**

水道を長期間使用しない場合は、ご自身で止水栓を閉める、宅内水道の水抜きを行うなどの対策をお願いします。

また、水道を使用していない時でも、基本料金は掛かりますので、長期間ご不在にする場合は使用中止の手続きを行うことをお勧めします。

~目覚めの1杯、寝る前の1杯~しっかり水分を取りましょう。のどが渇く前の水分補給が大切です。

## 相馬地方広域水道企業団議会臨時会報告

### ◎令和元年第3回相馬地方広域水道企業団議会臨時会は12月24日に招集されました。

議長選出後、監査委員の選任、条例の一部改正、令和元年度補正予算など5議案が提出され、慎重審議の結果、いずれも原案のとおり可決されました。提出された議案は次のとおりです。

- 相馬地方広域水道企業団監査委員の選任について
- 相馬地方広域水道企業団人事行政の運営等の状況に関する条例の制定について
- 相馬地方広域水道企業団職員の分限の方法及び効果に関する条例の一部を改正する条例について
- 相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
- 相馬地方広域水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)

## 相馬地方広域水道企業団議会報告

### ◎令和2年第1回相馬地方広域水道企業団議会定例会は2月25日に招集されました。

条例の一部改正、令和元年度補正予算など4議案が提出され、慎重審議の結果、いずれも原案のとおり可決されました。提出された議案は次のとおりです。

- 相馬地方広域水道企業団給水条例の一部を改正する条例について
- 相馬地方広域水道企業団職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例について
- 令和元年度相馬地方広域水道企業団水道事業会計補正予算(第3号)
- 令和2年度相馬地方広域水道企業団水道事業会計予算



### 議員構成

(令和元年12月24日現在)

- 議長(前列中央)  
高玉 良一(相馬市議会選出)
- 副議長(前列右)  
鈴木 貞正(南相馬市議会選出)
- 議会選出監査委員(前列左)  
八巻 秀行(新地町議会選出)
- 議員(後列左から)  
細田 廣(南相馬市議会選出)  
寺島 博文(新地町議会選出)  
山中 宣明(相馬市議会選出)  
横山 和雄(相馬市議会選出)  
獺庭 大輔(相馬市議会選出)

### 有料広告



KYODAI GROUP

■ 親友を求め 親友を大切に作る ■

#### Honda Cars 相馬 相馬店

〒976-0042 福島県相馬市中村字川沼197  
TEL 0244-36-6291 FAX 0244-36-6296  
URL <http://dealer.honda.co.jp/hondacars-soma/>  
メール: kyodai.pfs13@honda-auto.ne.jp



KYODAI GROUPは  
東北楽天イーグルスの  
オフィシャルスポンサーです。

#### Honda Cars 亙理 亙理店

〒989-2351 宮城県亙理郡亙理町字東郷194-1  
TEL 0223-33-0851 FAX 0223-32-1761  
URL <http://dealer.honda.co.jp/hondacars-watari/>  
メール: kyodaiwa.pfs13@honda-auto.ne.jp



KYODAI GROUPは  
ヘラルド仙台の  
オフィシャルスポンサーです。

#### KYODAI 6号店

〒976-0042 福島県相馬市中村字砂子田175番地の1  
TEL 0244-32-1775 FAX 0244-32-1773  
URL <http://www.carbell.jp/>  
メール: kyodai6.pfs13@honda-auto.ne.jp



KYODAI GROUPは東北のスポーツを応援します。

災害に備えて3日程度の飲料水を備蓄しましょう。一人1日3ℓの3日分、9ℓが目安です。




# 令和2年度の 予算をお知らせします

## ●収益的収支(税込み) 水をお届けするための収入及び支出

◎収入1,575,152,000円


◎支出1,380,056,000円

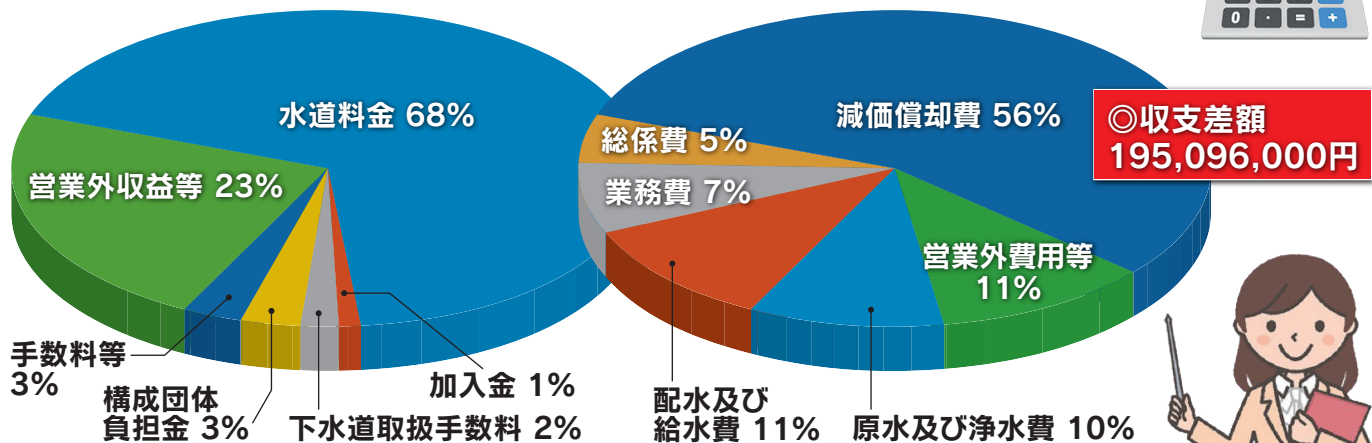

## ●資本的収支(税込み) 施設を作るための収入及び支出

◎収入461,714,000円

◎支出1,445,709,000円

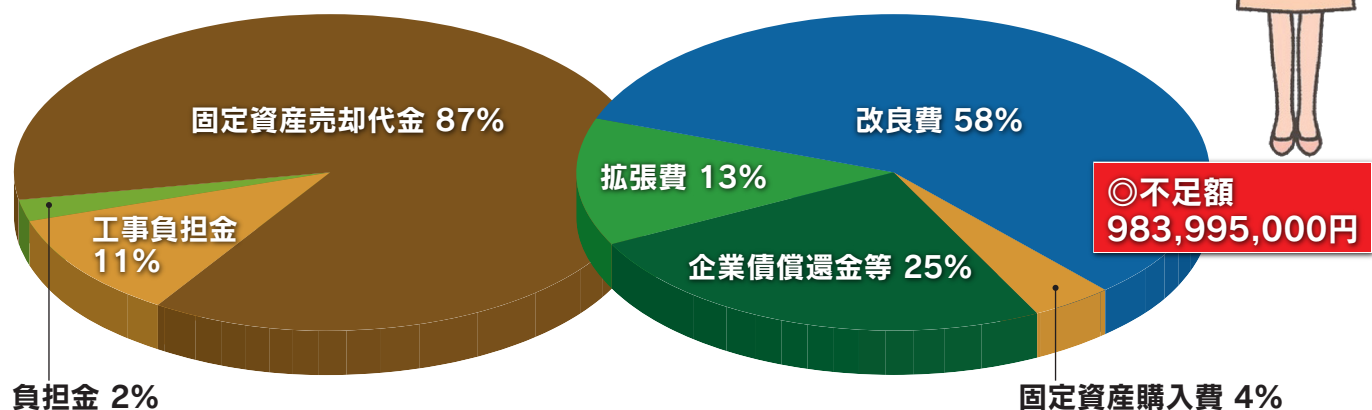

◎不足額は、消費税の収支調整額、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補填します。

| 項目      | 単位             | 令和2年度     | 前年度       | 比較       | 比率     |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 給水件数    | 件              | 22,815    | 23,328    | -513     | -2.20% |
| 年間総給水量  | m <sup>3</sup> | 6,082,000 | 6,570,000 | -488,000 | -7.43% |
| 一日平均給水量 | m <sup>3</sup> | 16,663    | 18,000    | -1,337   | -7.43% |
| 拡張事業    | 千円             | 192,257   | 120,226   | 72,031   | 59.91% |
| 改良事業    | 千円             | 841,709   | 765,288   | 76,421   | 9.99%  |

- | 業務予定量               | 主な工事              |
|---------------------|-------------------|
| ・大野台浄水場中央監視施設更新工事   | ・県市道路改良工事に伴う水道管工事 |
| ・令和元年台風19号による災害復旧工事 | ・管網整備に伴う水道管工事     |
| ・水質監視装置設置工事         | ・水管橋耐震補強工事        |
| ・河川改修工事に伴う水道管補修工事   | ・老朽管更新に伴う水道管工事    |